



空調機器表

記号	名称	機器仕様	電動機				定格消費電力	設置場所	組数	
			名称	相	電圧	容量				接続方法
PAC1	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	天井埋込形 冷房能力 10.0(2.8~11.2)kW 暖房能力 11.2(3.5~14.3)kw 消費電力 4.98kW (最大) ワイヤードリモコン、自動復旧装置、転倒防止金具、ロンク`ライフフィルター、分配管、その他標準附属品一式 (室内機 2台・室外機 1台)	圧縮機	3	200V	2.1kW	直結	冷房時 2.12kW 暖房時 2.31kW	観光案内・休憩スペース	3式
			送風機			244+ 60 W				
PAC2	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	天井埋込形 冷房能力 10.0(2.8~11.2)kW 暖房能力 11.2(3.5~14.3)kw 消費電力 4.98kW (最大) ワイヤードリモコン、自動復旧装置、転倒防止金具、ロンク`ライフフィルター、分配管、その他標準附属品一式 (室内機 2台・室外機 1台)	圧縮機	3	200V	2.1kW	直結	冷房時 2.12kW 暖房時 2.31kW	荷捌き室兼倉庫	4式
			送風機			244+ 60 W				
PAC3	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	天井カセット形 冷房能力 8.0(2.1~10.0)kW 暖房能力 8.0(2.0~10.8)kw 消費電力 1.76kW (最大) ワイヤードリモコン、転倒防止金具、ロンク`ライフフィルター、その他標準附属品一式 (室内機 1台・室外機 1台)	圧縮機	3	200V	1.6kW	直結	冷房時 1.64kW 暖房時 1.61kW	会議/応接室	1式
			送風機			120+ 60 W				
PAC4	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	壁掛形 冷房能力 4.5(1.4~5.0)kW 暖房能力 5.0(1.2~5.6)kw 消費電力 2.17kW (最大) ワイヤードリモコン、転倒防止金具、ロンク`ライフフィルター、その他標準附属品一式 (室内機 1台・室外機 1台)	圧縮機	3	200V	0.8kW	直結	冷房時 1.33kW 暖房時 0.97kW	ベビーコーナー	1式
			送風機			30+ 40 W				
PAC5	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	天井埋込形 冷房能力 4.5(1.4~5.0)kW 暖房能力 5.0(1.2~5.6)kw 消費電力 2.17kW (最大) ワイヤードリモコン、転倒防止金具、ロンク`ライフフィルター、その他標準附属品一式 (室内機 1台・室外機 1台)	圧縮機	3	200V	0.8kW	直結	冷房時 1.33kW 暖房時 0.97kW	情報提供・待合スペース	1式
			送風機			85+ 40 W				
PAC6	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	天井埋込形 冷房能力 10.0(2.8~11.2)kW 暖房能力 11.2(3.5~14.3)kw 消費電力 4.98kW (最大) ワイヤードリモコン、自動復旧装置、転倒防止金具、ロンク`ライフフィルター、分配管、その他標準附属品一式 (室内機 2台・室外機 1台)	圧縮機	3	200V	2.1kW	直結	冷房時 2.12kW 暖房時 2.31kW	情報提供・待合スペース	2式
			送風機			244+ 60 W				

道の駅発酵の里こうざき新発酵市場棟新築工事			
工事種目	新発酵市場・トイレ棟新築工事		
図面種別	発酵市場・トイレ棟 空調設備図-1		
図面番号	M-01		
縮尺	NON	内容表示	
設計者	神崎町役場まちづくり課		

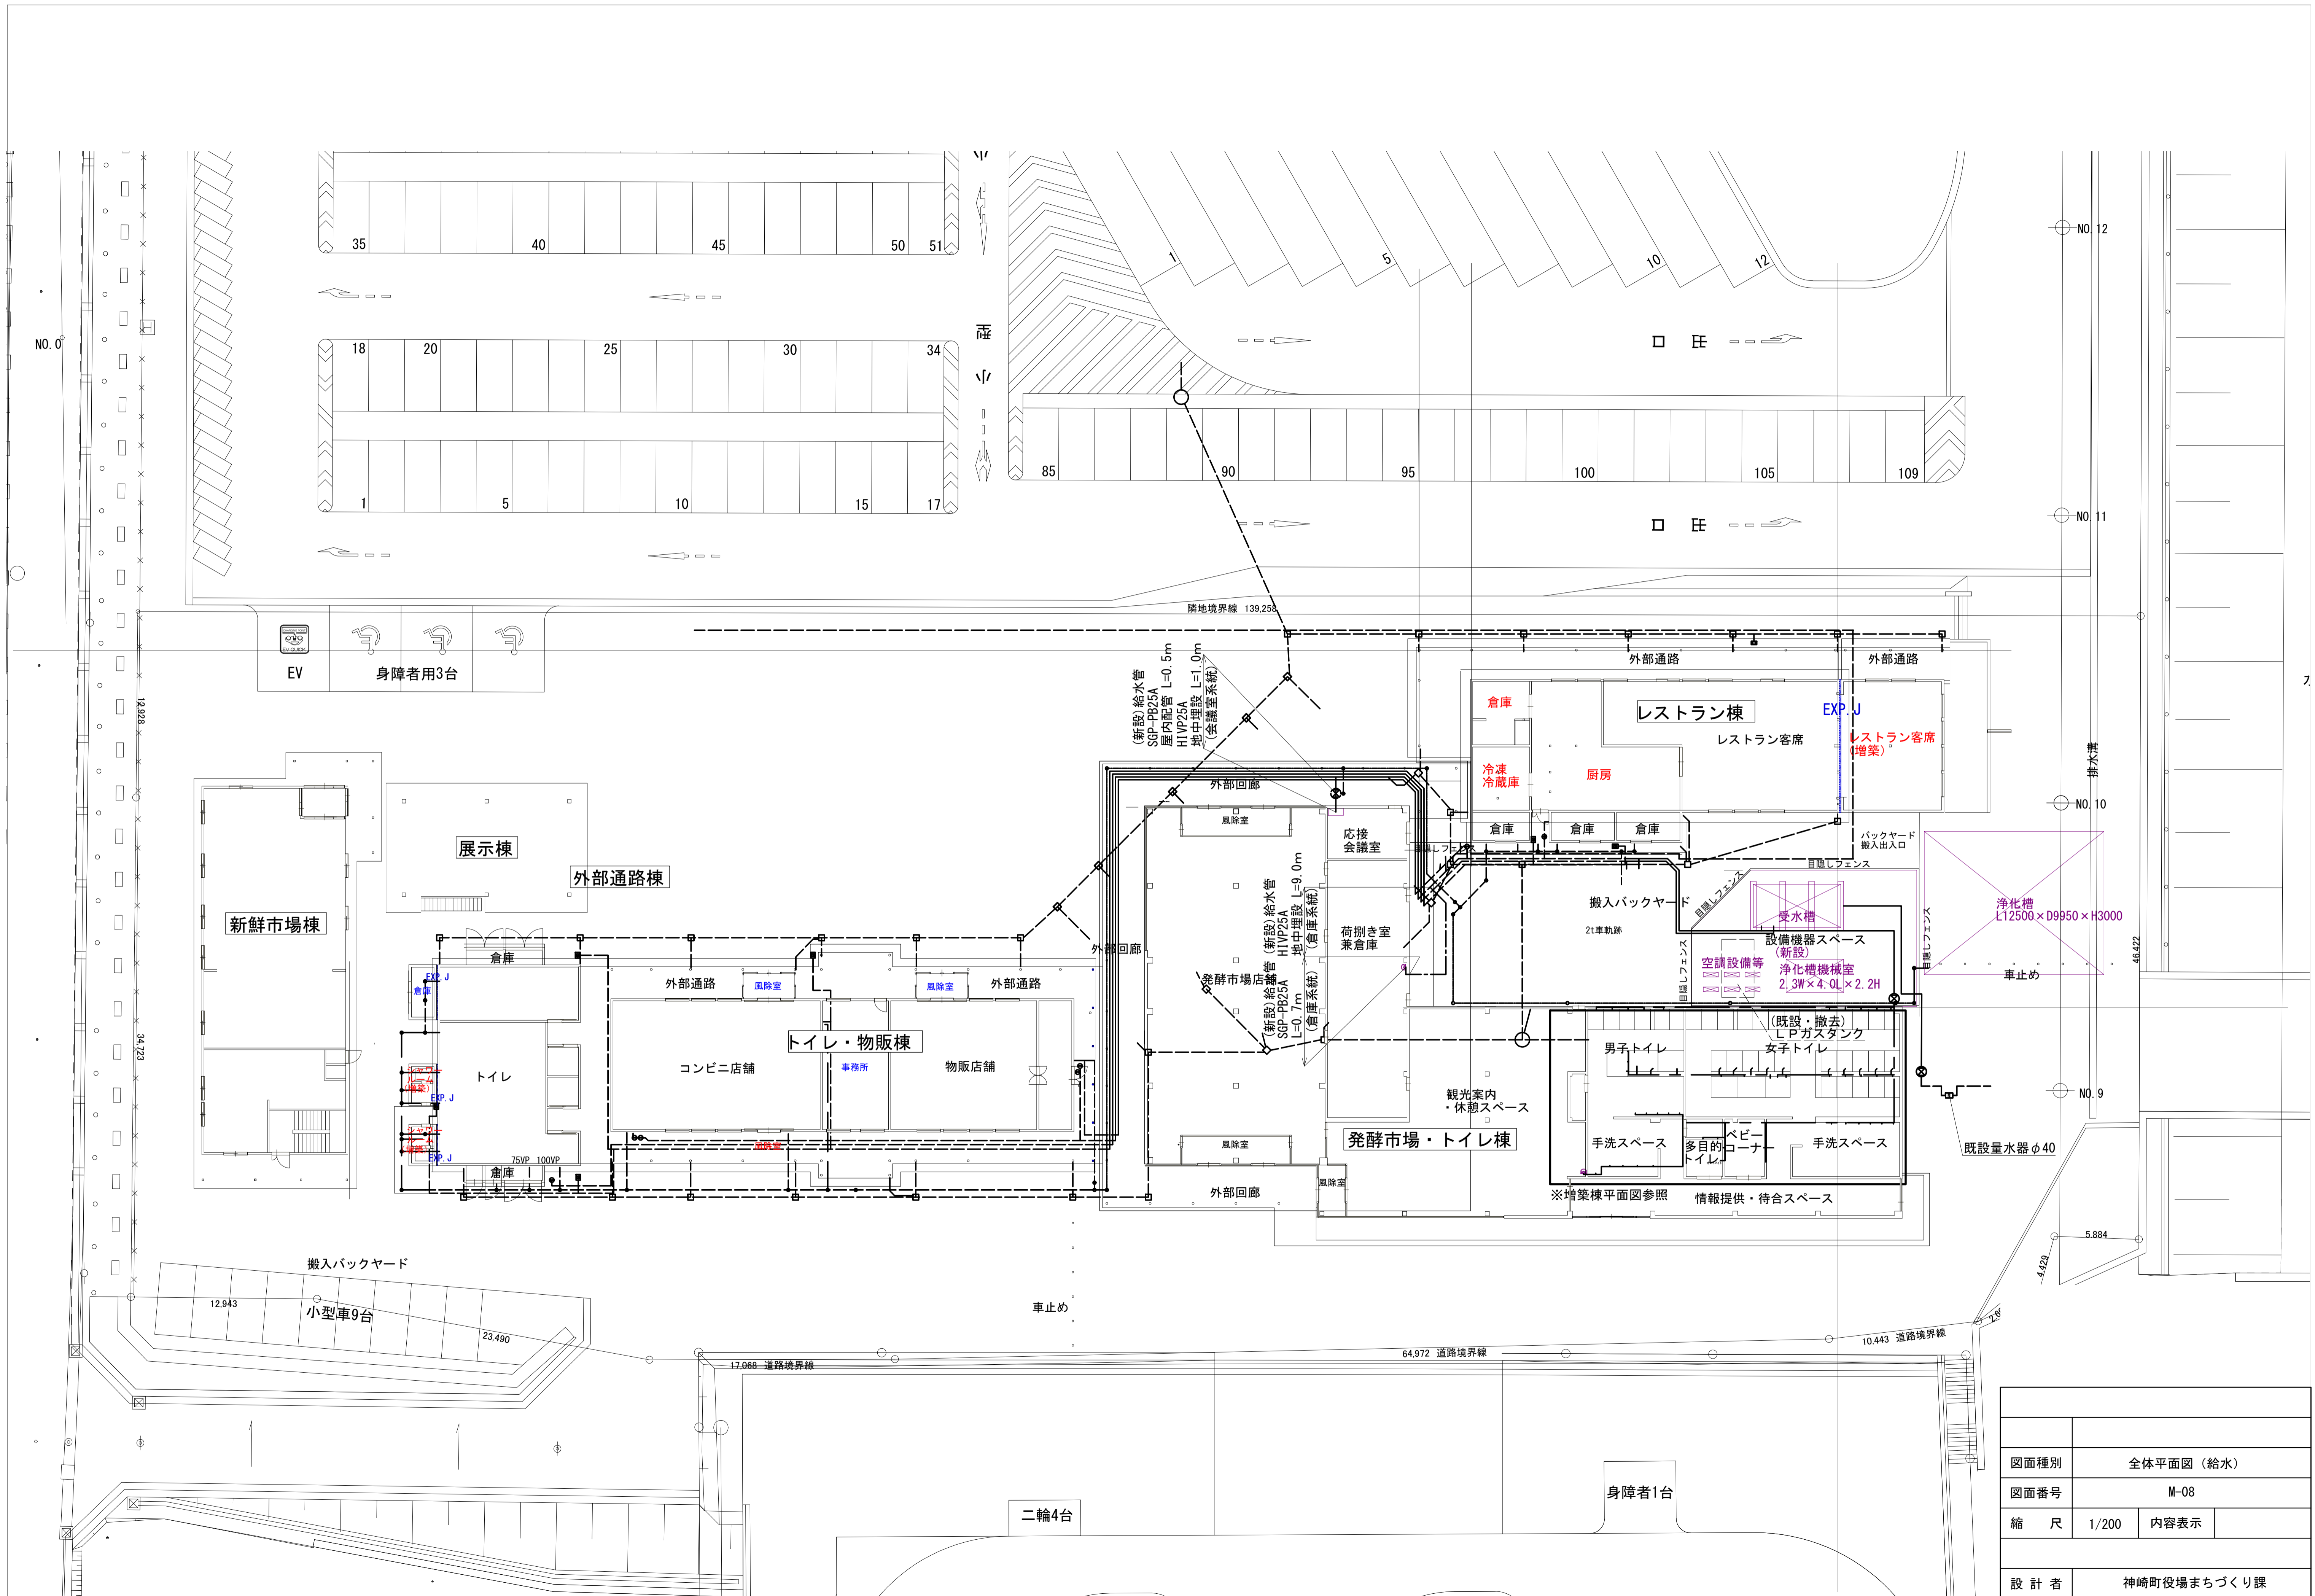


図面種別	全体平面図 (給水)	
図面番号	M-08	
縮尺	1/200	内容表示
設計者	神崎町役場まちづくり課	

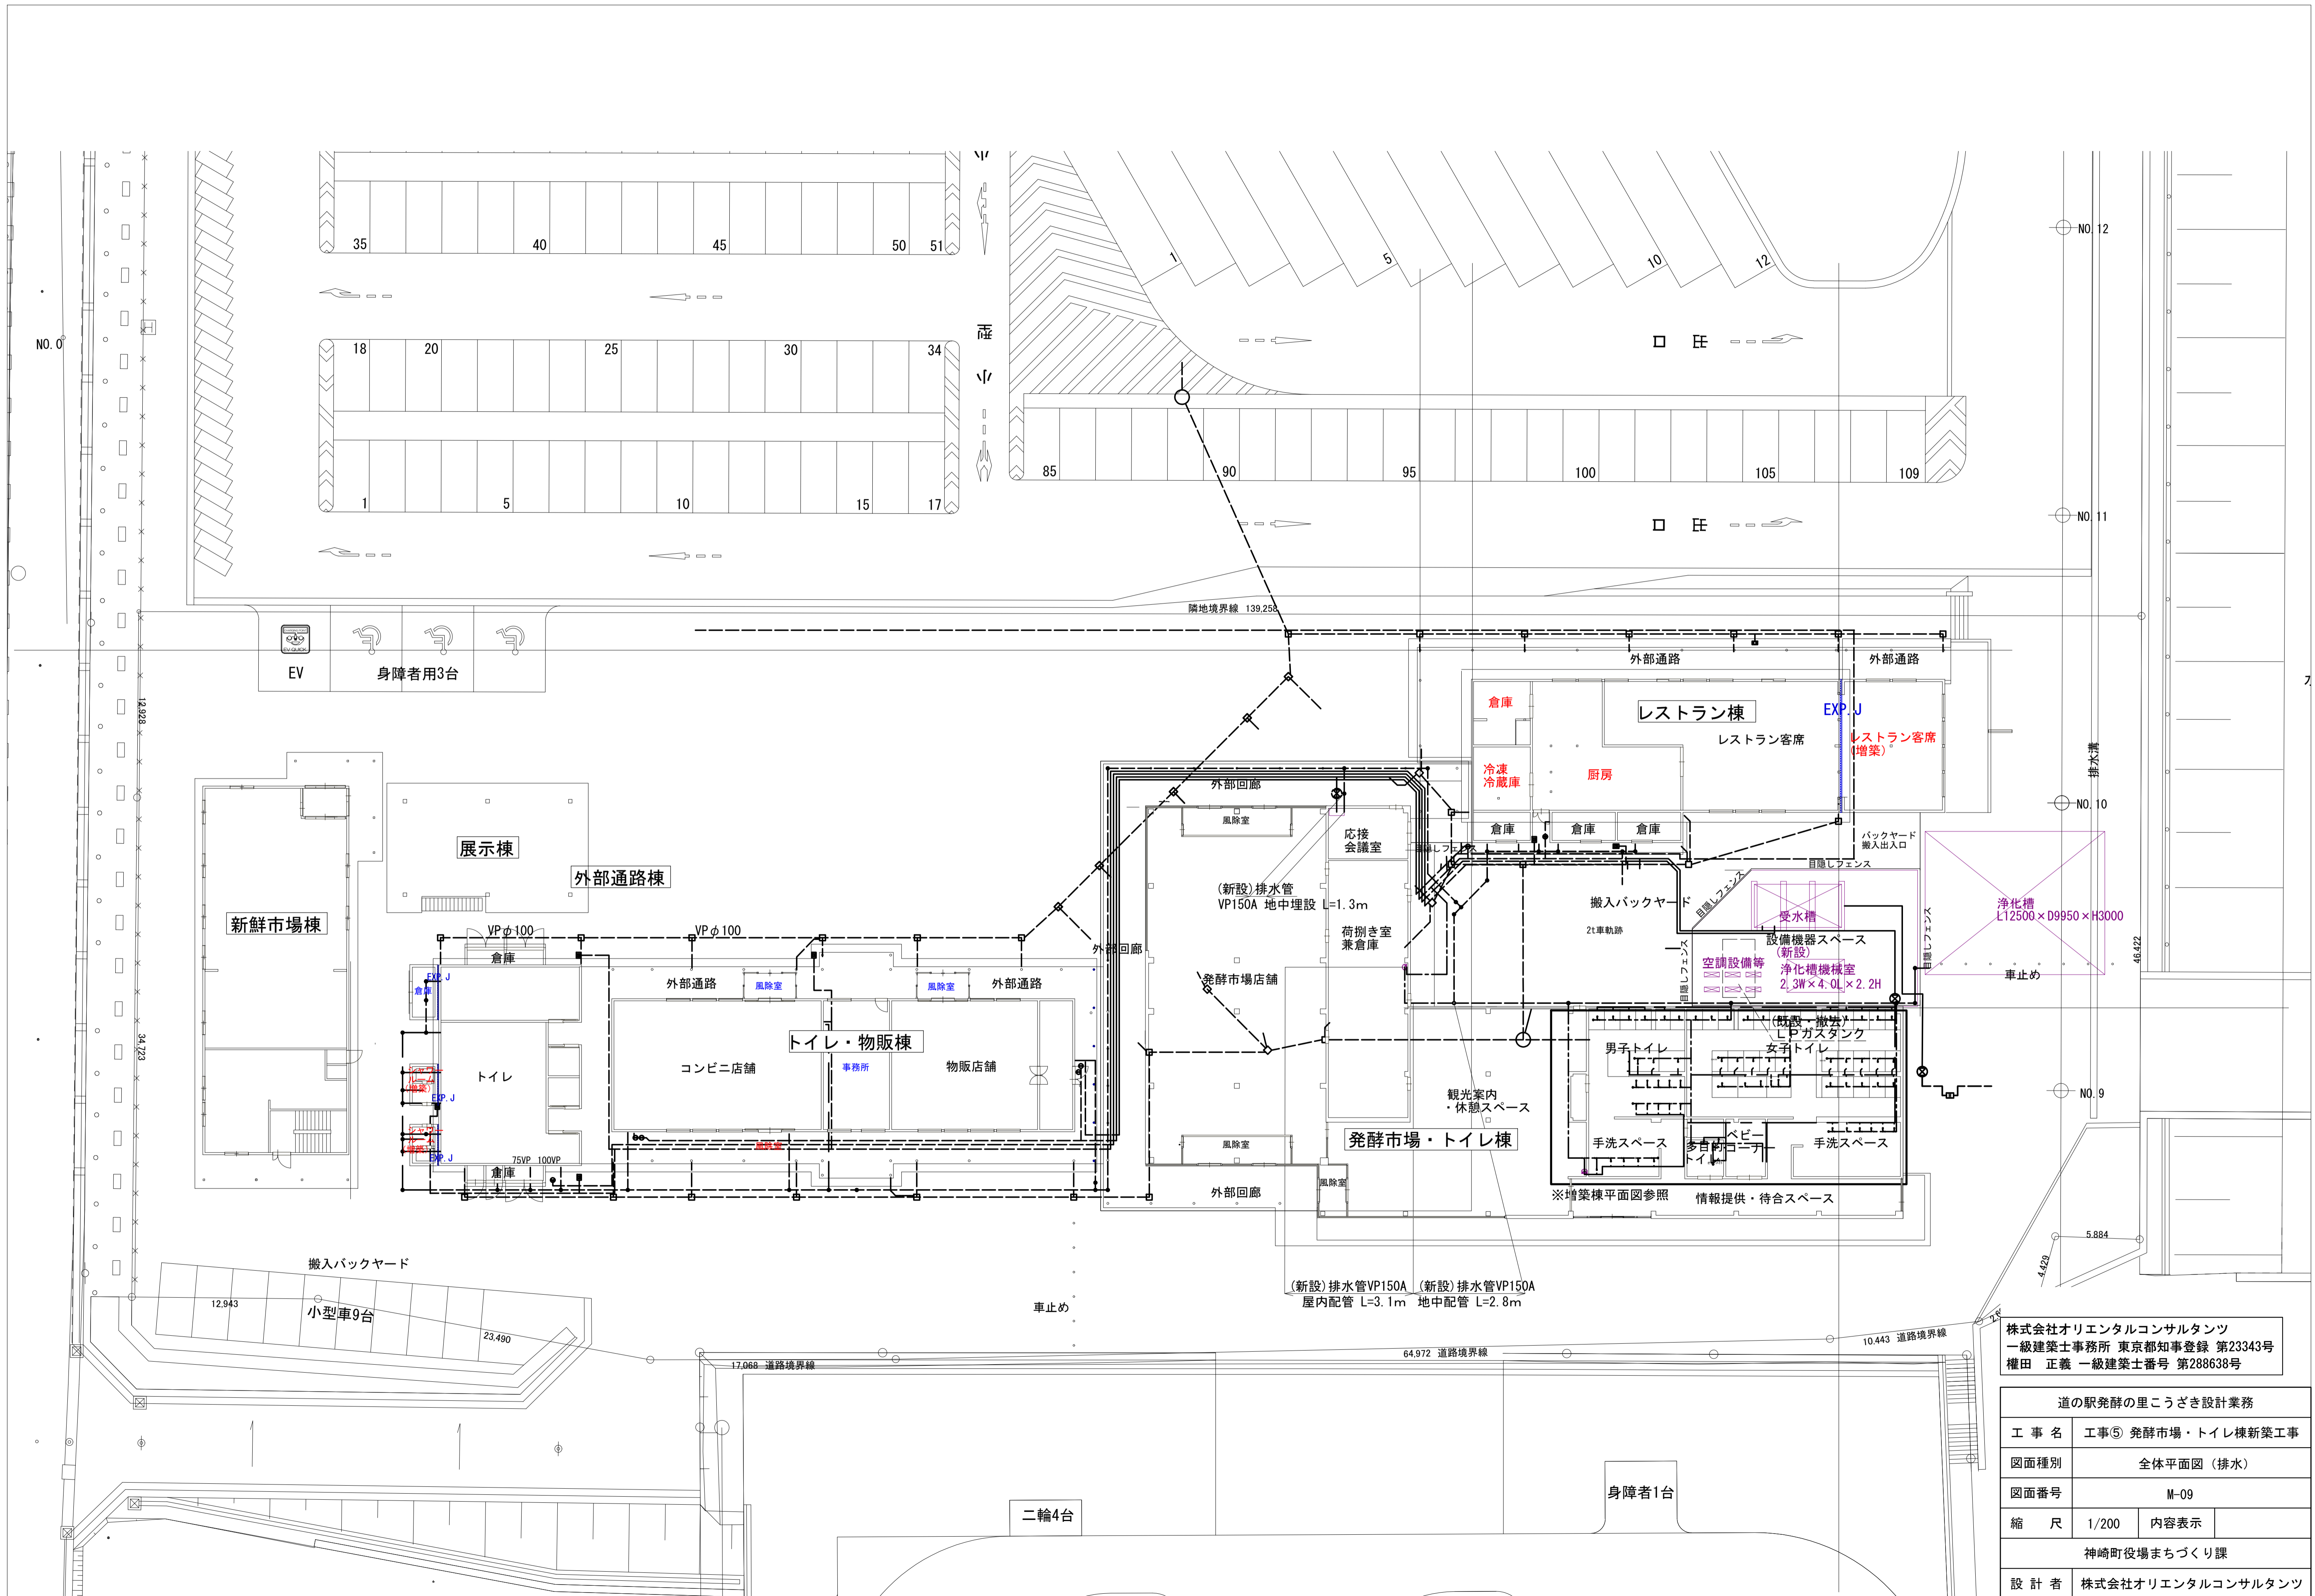


株式会社オリエンタルコンサルタンツ
 一級建築士事務所 東京都知事登録 第23343号
 権田 正義 一級建築士番号 第288638号

道の駅発酵の里こうざき設計業務	
工事名	工事⑤ 発酵市場・トイレ棟新築工事
図面種別	全体平面図 (排水)
図面番号	M-09
縮尺	1/200 内容表示
神崎町役場まちづくり課	
設計者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ

レストラン棟

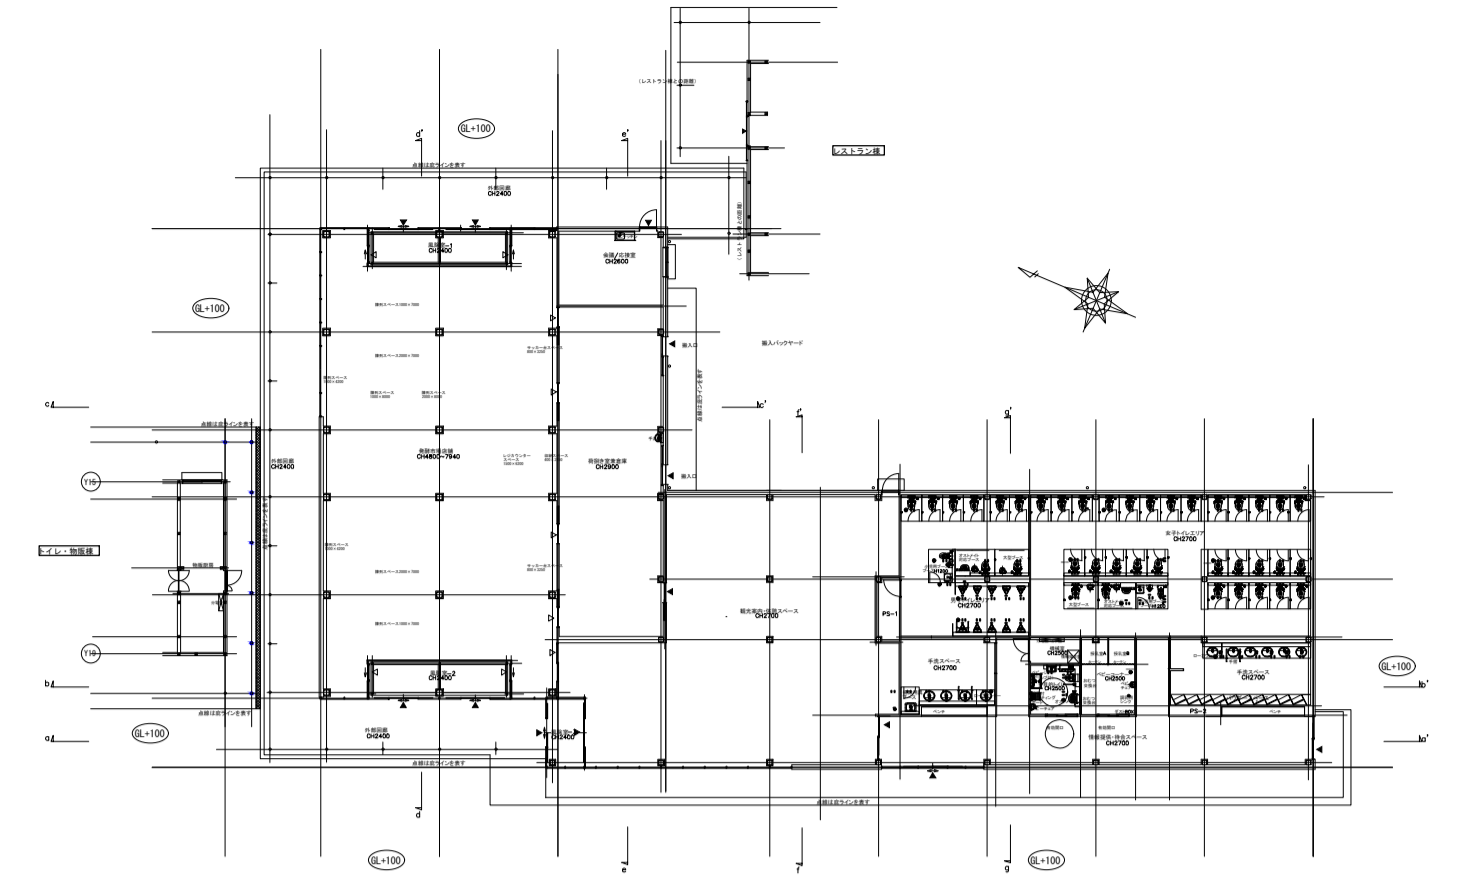


増築部全体平面図 S=1/400

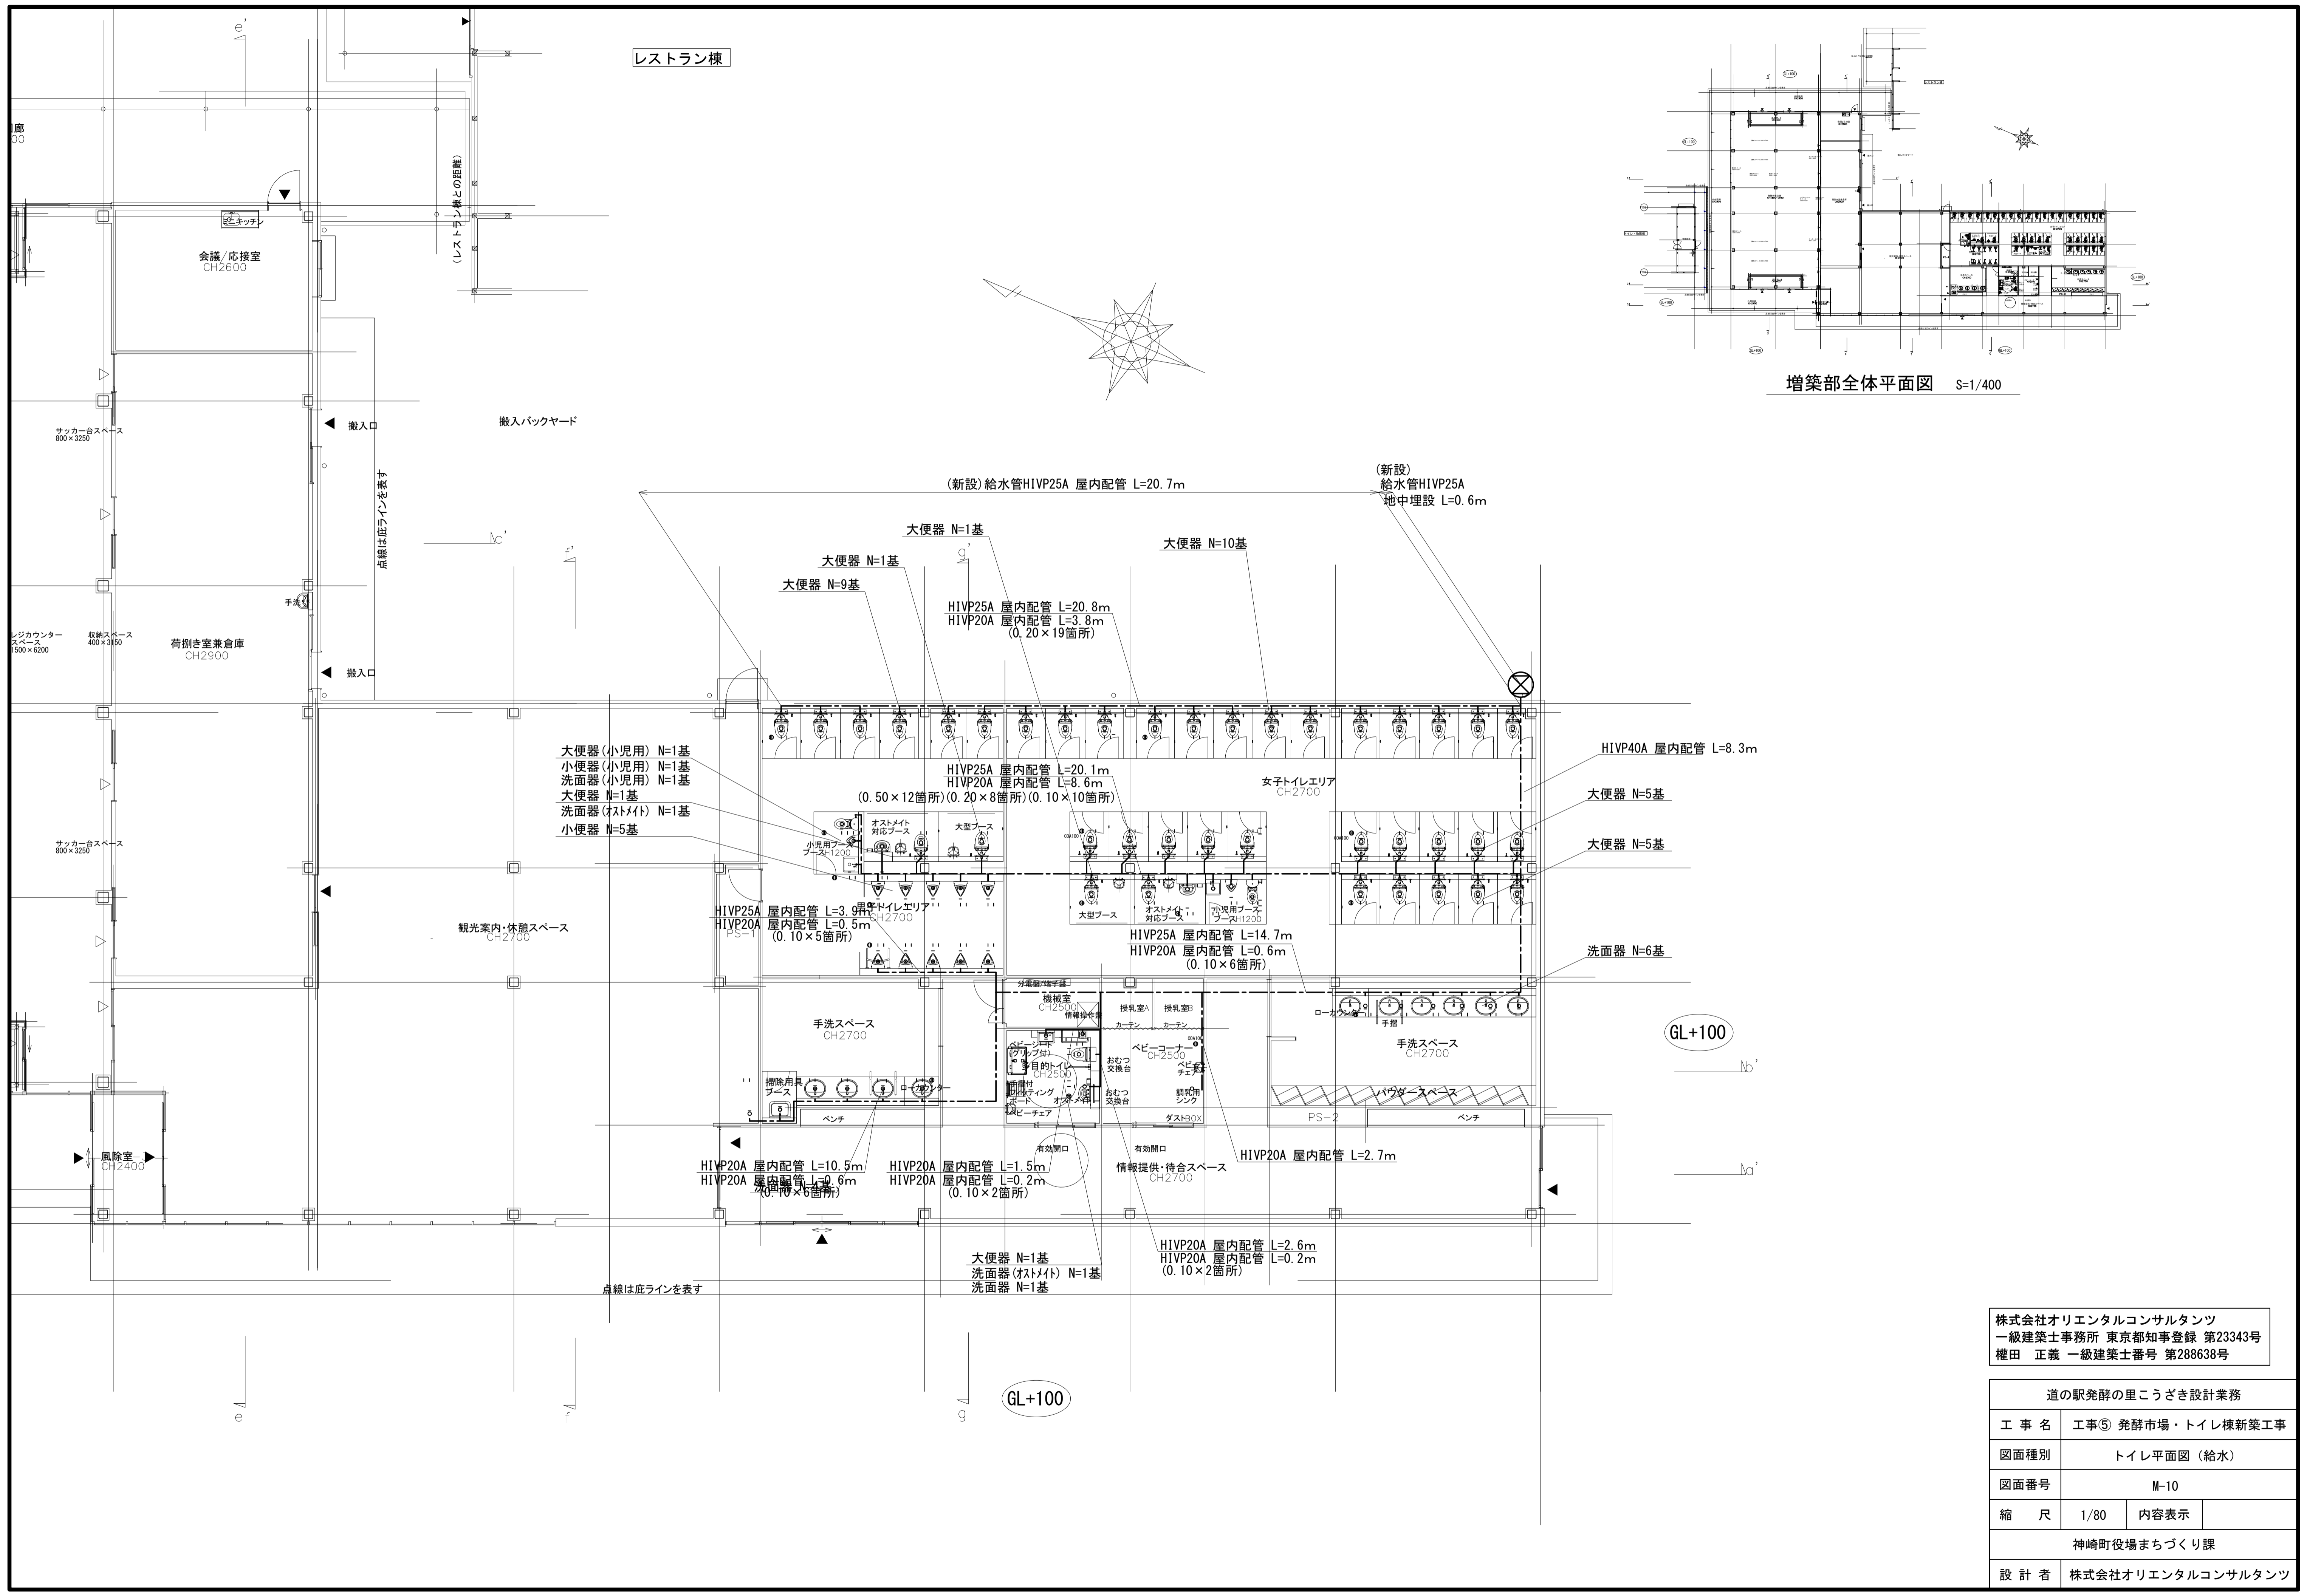

株式会社オリエンタルコンサルタンツ
 一級建築士事務所 東京都知事登録 第23343号
 権田 正義 一級建築士番号 第288638号

道の駅発祥の里こうざき設計業務	
工事名	工事⑤ 発祥市場・トイレ棟新築工事
図面種別	トイレ平面図 (給水)
図面番号	M-10
縮尺	1/80 内容表示
神崎町役場まちづくり課	
設計者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ

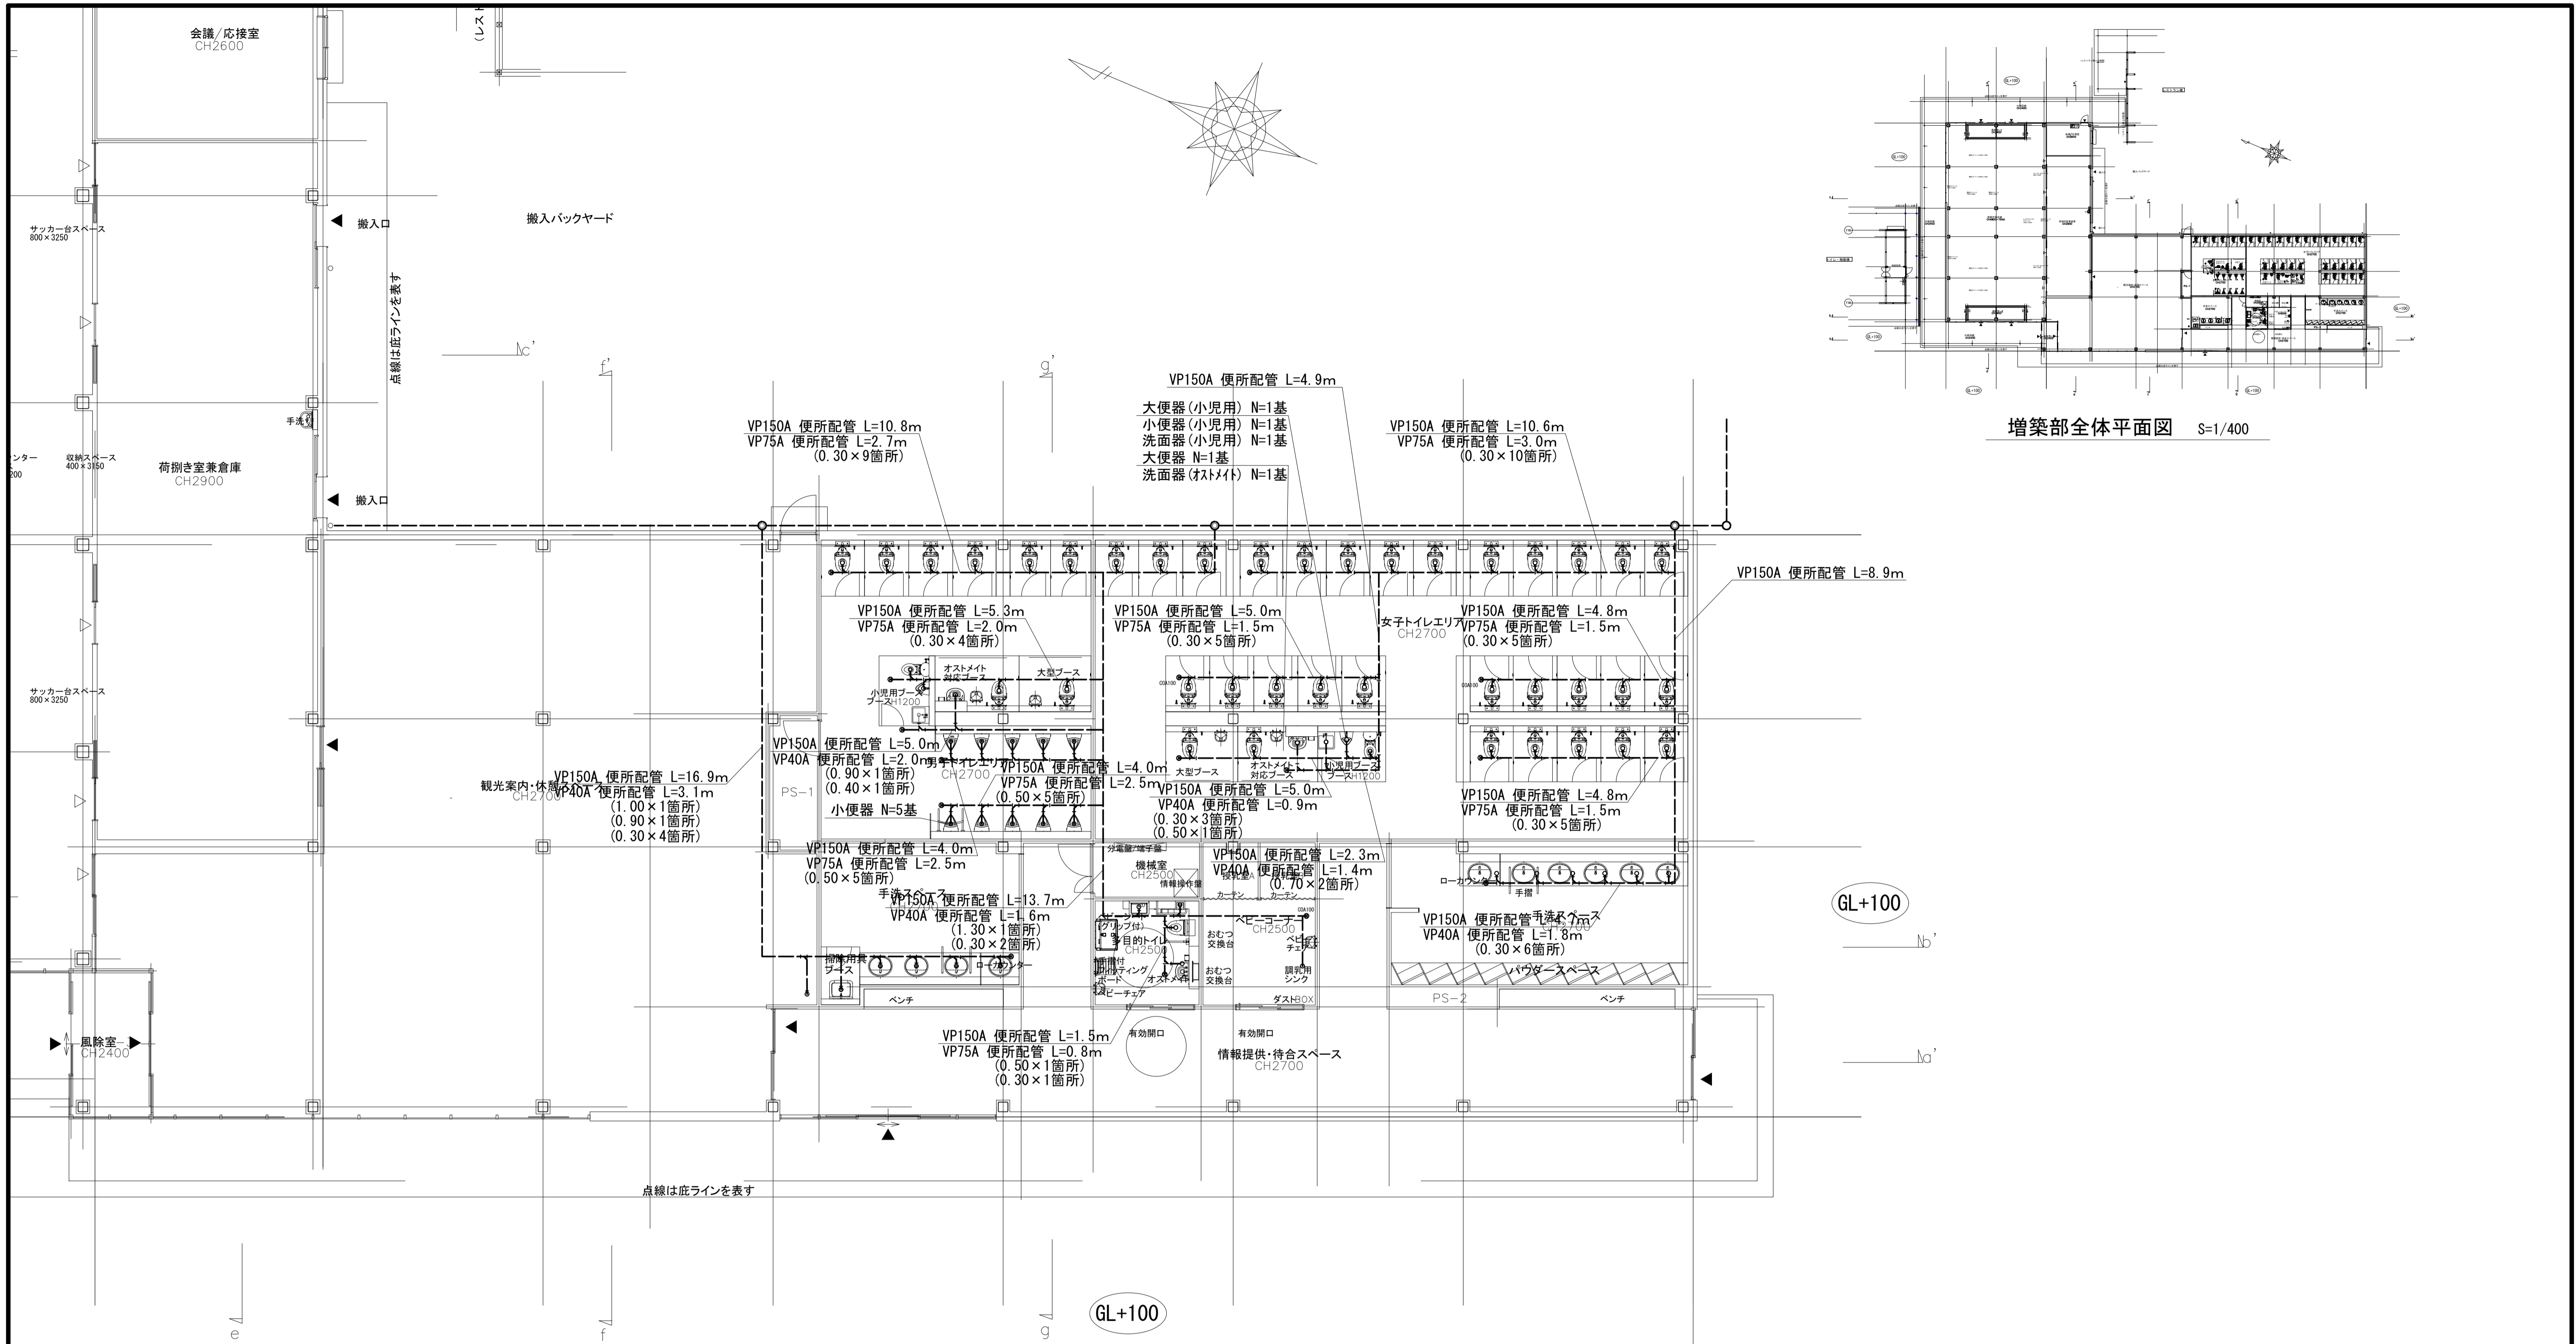


増築部全体平面図 S=1/400


株式会社オリエンタルコンサルタンツ
 一級建築士事務所 東京都知事登録 第23343号
 権田 正義 一級建築士番号 第288638号

道の駅発祥の里こうざき設計業務	
工事名	工事⑤ 発祥市場・トイレ棟新築工事
図面種別	トイレ平面図(排水)
図面番号	M-11
縮尺	1/80 内容表示
神崎町役場まちづくり課	
設計者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ

掘削断面図

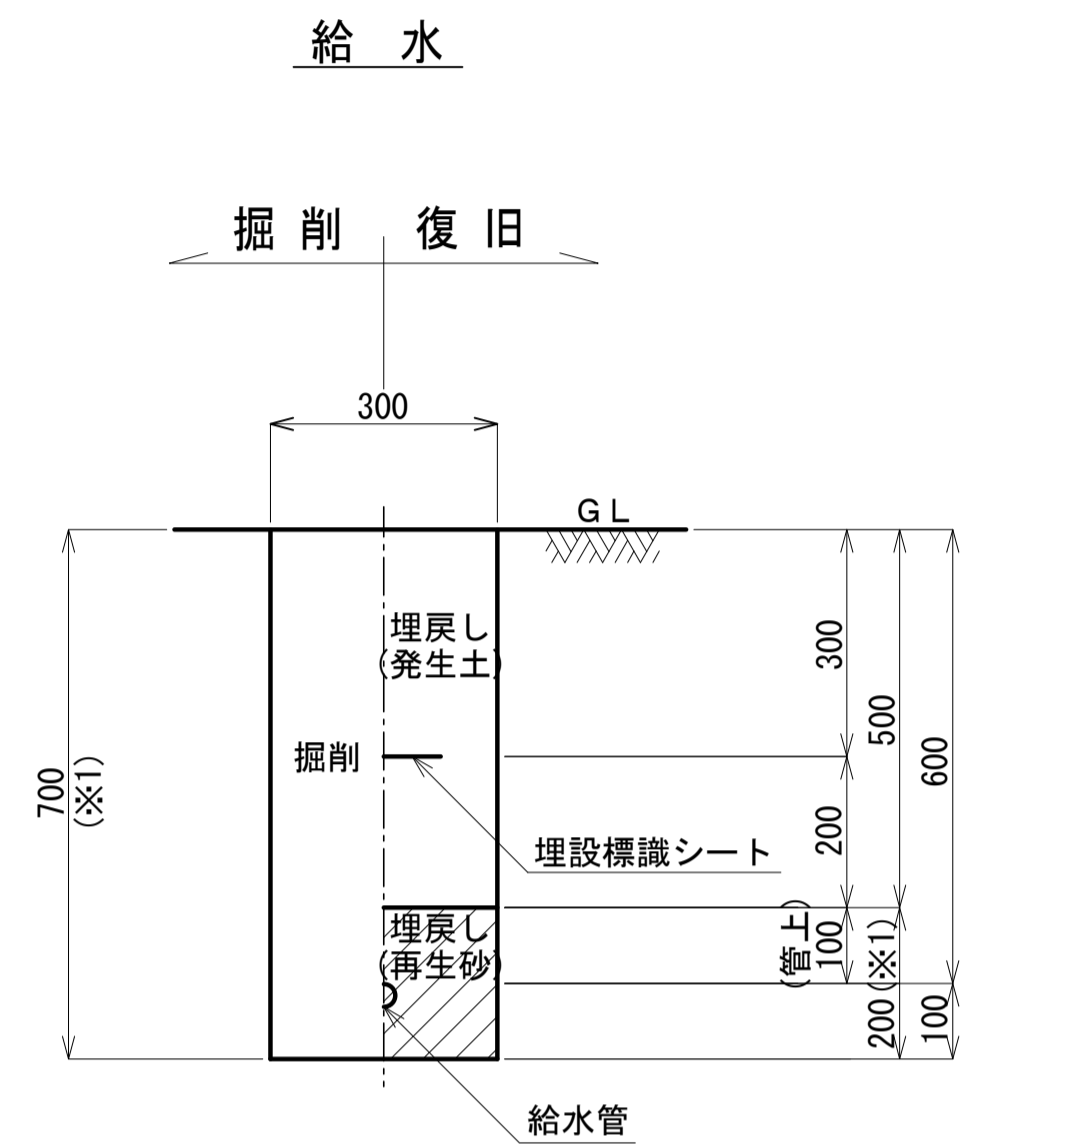

※1 埋戻し厚(再生砂)は、φ50以上の場合
管上+管外径+管下とする。

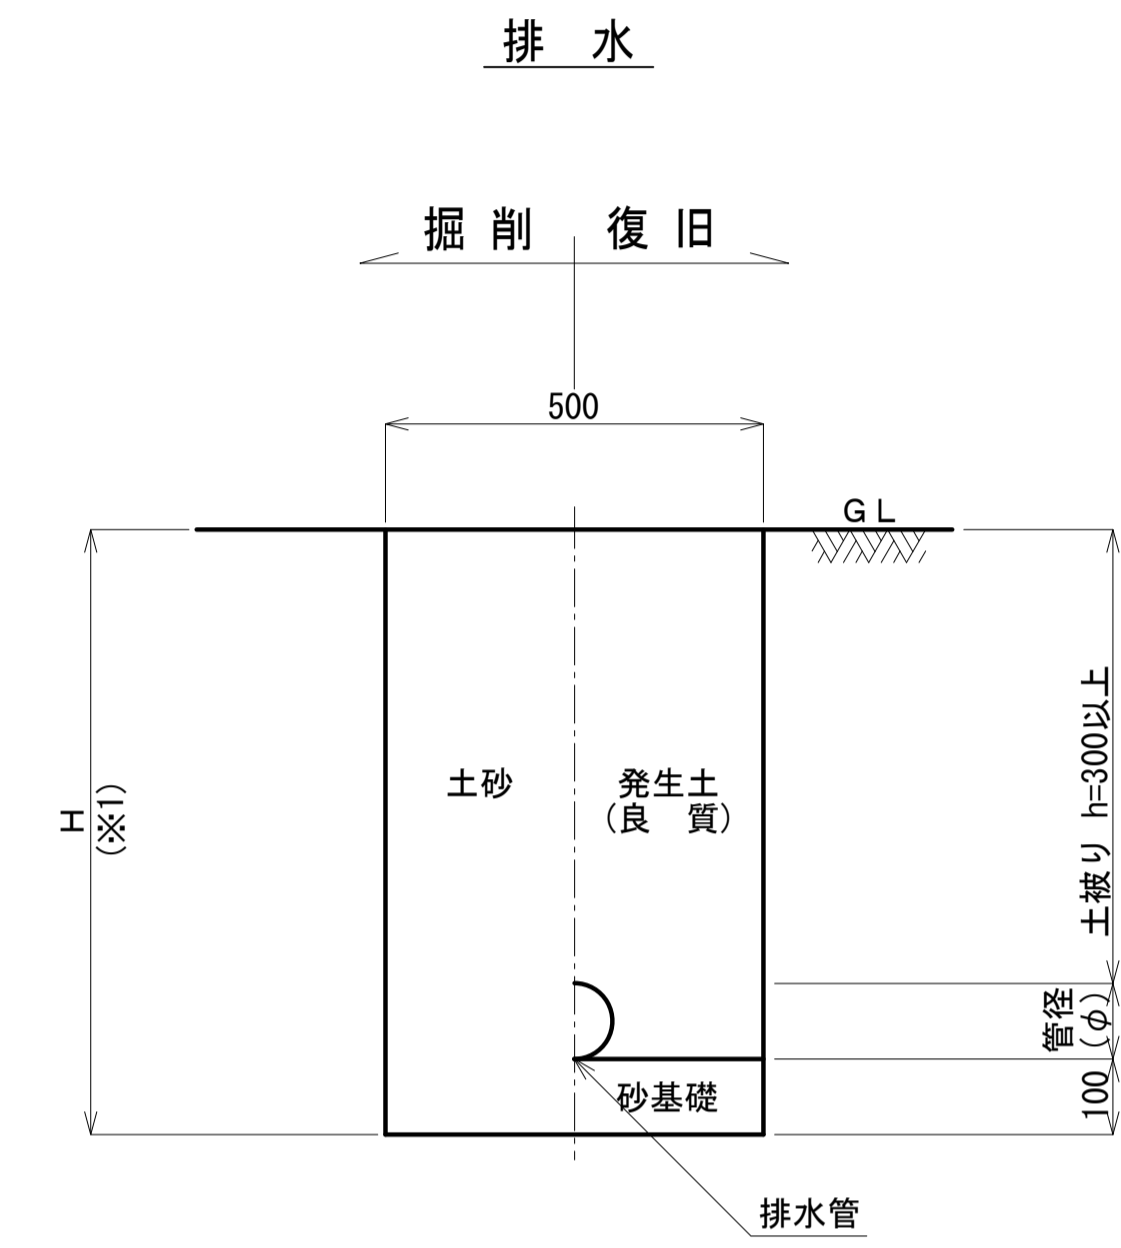

株式会社オリエンタルコンサルタンツ
一級建築士事務所 東京都知事登録 第23343号
権田 正義 一級建築士番号 第288638号

道の駅発酵の里こうざき設計業務			
工事名	工事⑤ 発酵市場・トイレ棟新築工事		
図面種別	掘削断面図 (給排水)		
図面番号	M-13		
縮尺	1/10	内容表示	-
神崎町役場まちづくり課			
設計者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ		